

# CH 鐵時特馬達安裝評估表

鐵時特馬達施工前請協助填寫相關資料，方便評估及規劃施工事項。

A. 電源：220V

B. 馬達：☐ 台製

☐ 3000型雙

☐ 日本製

☐ 3000型單


☐ 4000型雙

☐ 4000型單

※註：3000型標準雙扇門寬5.6公尺以內；4000型標準雙扇門寬6.8公尺以內。

C. 安裝位置範例：請✓選電源位置 及 需要後關門片(以下為部分安裝示意圖)

D. 門扇開啟與閉合需有分前、後 ☐ 要 ☐ 不用

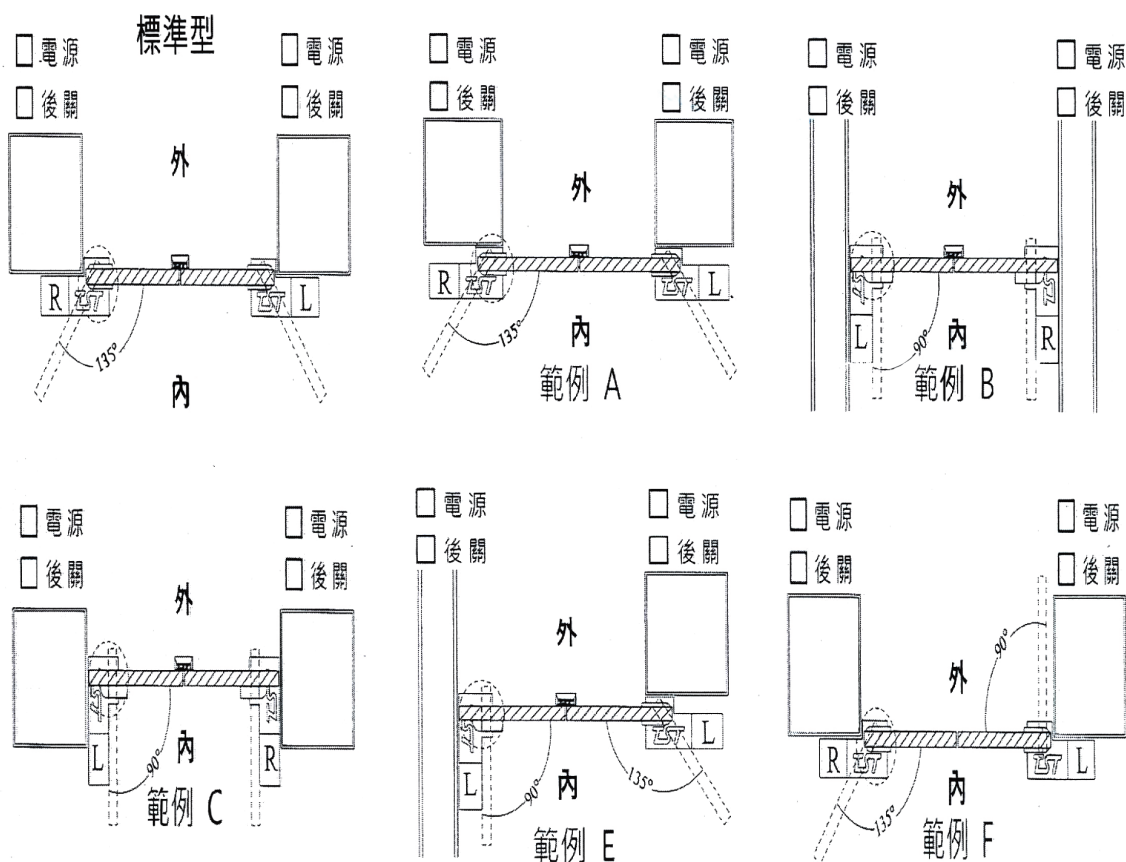

請填寫聯絡方式：姓名 \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

|             |  |      |  |
|-------------|--|------|--|
| 承辦人員 (我司填寫) |  | 客戶名稱 |  |
| 業務單位 (我司填寫) |  |      |  |
| 報價單號 (我司填寫) |  | 客戶簽名 |  |
| 訂貨單號 (我司填寫) |  |      |  |

※備註：請客戶務必進行產品檢查，若有任何問題，請於3日內反映。

CH官方Line

